29-3-3

伊万里市公共下水道台帳施設平面図

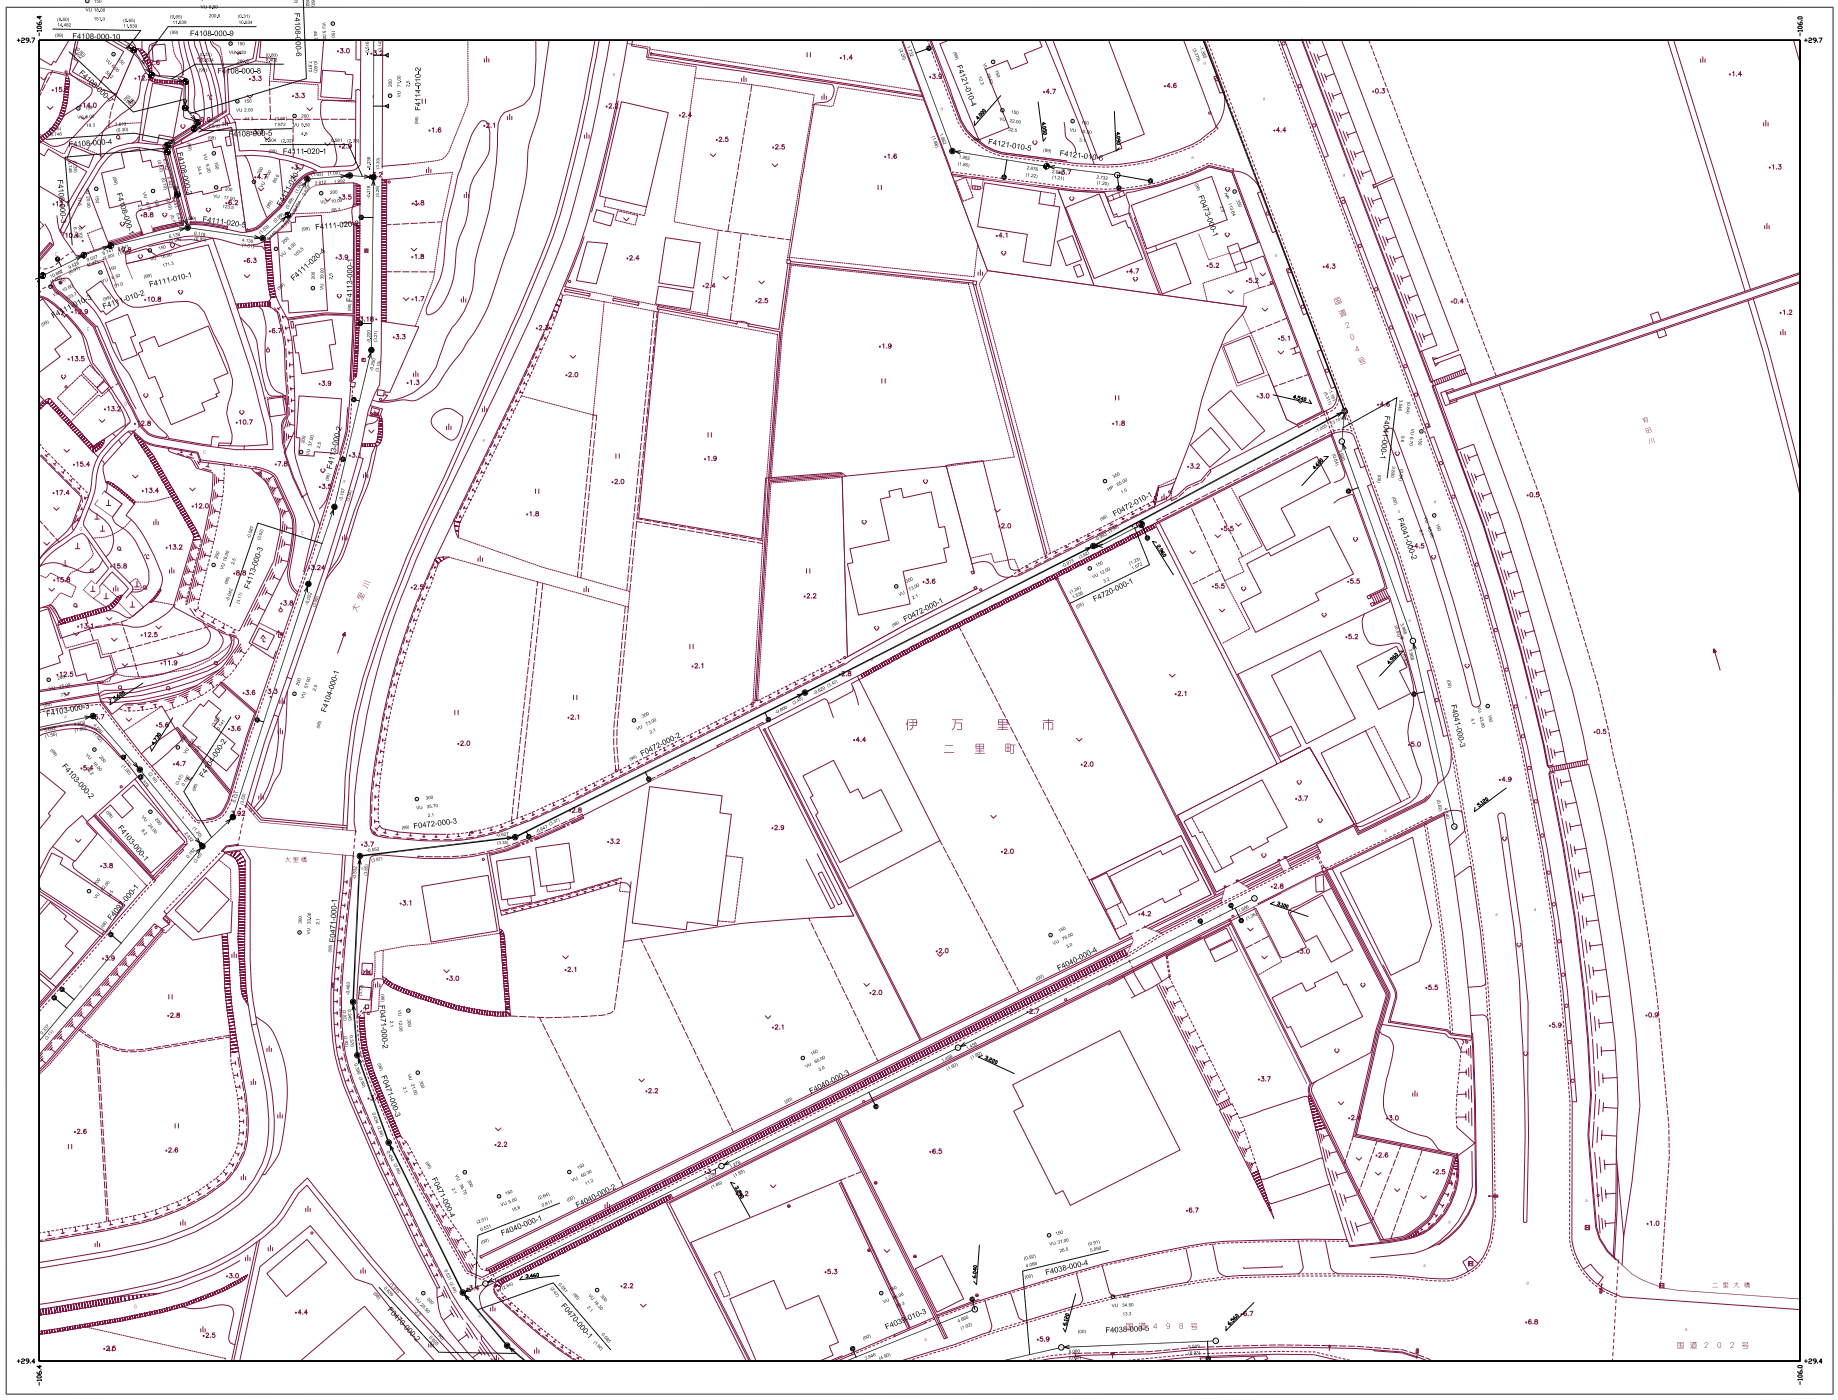

記号	種別
←→	行政区界
	予定処理区域
	処理分区界
	排水区界
	幹線管渠
	枝線管渠
	取付管渠
●	1号マンホール（内径0.9m）
◎	2号マンホール（内径1.2m）
○	3号マンホール（内径1.5m）
●	4号マンホール（内径1.8m）
○	5号マンホール（内径2.0m）
○	円形マンホール（内径1.5m）
□	特1号マンホール（内径0.9m×0.9m）
⊠	特殊マンホール
◉	小口径マンホール
■	1号汚水桝（内径315mm）
●	2号汚水桝（内径450mm）
●	3号汚水桝（内径750mm）
▲	特殊汚水桝
△	小口径桝（内径150mm）
●	小口径桝（内径200mm）
Ⓨ	Y号汚水桝
○—○—○	圧送管
⊙	空気抜き弁
⊙	仕切弁
⊙	泥吐き弁
□—□	伏越し
○	円形管渠
◎	卵形管渠
3395	地盤高
3456	管底高
管形 管種 管径 勾配 管長 管底高 管渠番号 管底高	
流水方向	測管無し
流水方向	測管有り

作図年月日	平成12年03月31日
No.1年月日	平成12年12月28日
No.2年月日	平成19年 2月28日

株式会社パスコ調整

29-2-3	29-3-1	29-3-2
29-7-1	29-3-3	29-3-4
29-7-2	29-8-1	29-8-2

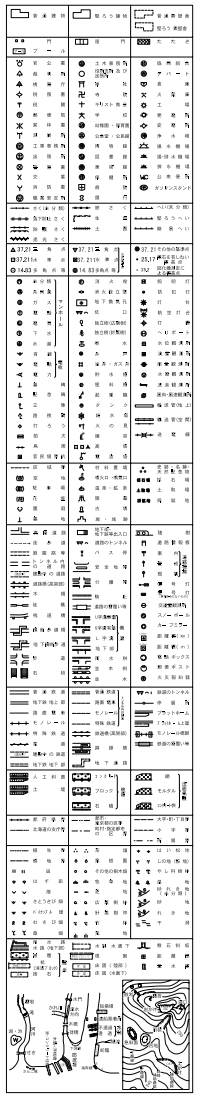

伊万里市

1：500

29-3-3